

## Nödutrymning via grannens lokal.



För att inbrottsförsäkringens villkor ska vara uppfyllda måste ytterdörrar inklusive nödutgångar vara låsta med godkänd mekanisk låsenhet enligt SS 3522, klass 3. Det innebär att låset inte ska kunna öppnas inifrån med vred eller nödutrymningsbehör.

Enligt Räddningstjänsten ska dörrar eller fönster som är nödutgångar vara lätt öppningsbara. De bör även vara försedda med anordning som medger möjlighet för personer att återvända efter passage.


För att samtidigt uppfylla räddningstjänstens krav på säker nödutrymning och försäkringsbolagens krav på godkänd låsenhet kan motorlås i kombination med inbrottslarm användas så att låsning och larmning hos båda företagen samverkar. *Observera kravet på två godkända låsenheter i Skyddsklass 3.*

Detta innebär att när personalen lämnar Företag A för dagen och larmet kopplas till känner systemet av om Företag B:s larm är tillkopplat. Är så fallet låser motorlåsen ytterdörrarna i båda företagen, ”natlåsen”. Om grannens larm inte är tillkopplat sker ingen låsning. Omvänt gäller att när larmet kopplas från hos något av företagen låser motorlåsen upp båda företagens ytterdörrar.

Förutom motorlåsen är ytterdörrarna även kompletterade med nödutrymningslås som ”daglås”

Det förutsätter även att grannens inbrottskydd i sin helhet uppfyller inbrottsvillkorets krav. Den bästa lösningen är alltid med egna nödutrymningsdörrar så de båda företagen har kontroll över sina egna inbrottskydd.

Se även informationsblad ”Elektromekanisk låsning” på [www.trygghansa.se](http://www.trygghansa.se) /Företag.

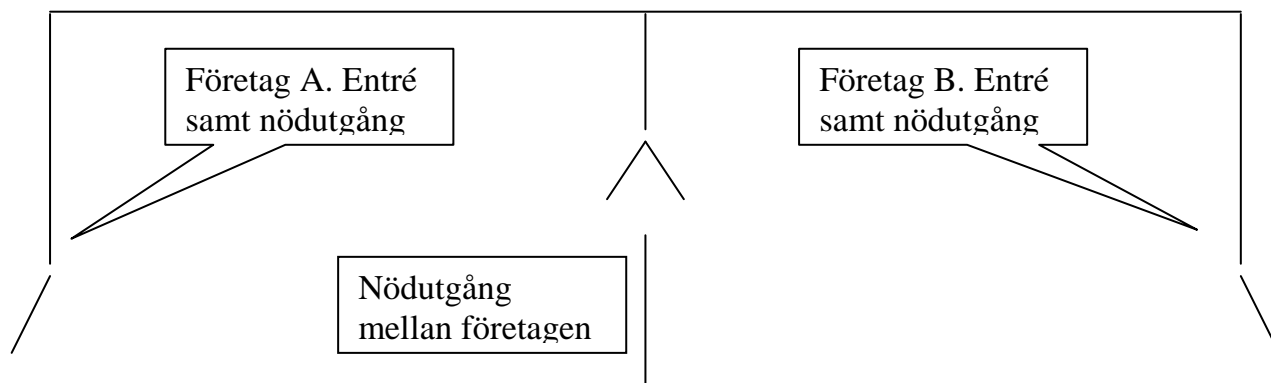

*OBS! Räddningstjänstens synpunkter bör inhämtas.*

## Allmän information om utrymning

### Vem har ansvaret?

Ansvaret för att hindra uppkomst och spridning av brand samt att åstadkomma en trygg utrymning faller direkt på ägare eller nyttjanderättshavare till byggnad eller anläggning.



Lag om skydd mot olyckor

2003:778, 2 kap. 2 §:

*”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”*

### Grundläggande rekommendationer om utrymningsdörr.

- Det ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar
- Dörren ska vara utåtgående i utrymningsriktningen
- Dörren ska vara lätt öppningsbar.
- Det ska finnas möjlighet för återinrymning, exempelvis när det finns risk att möta rök eller brand i utrymningsvägen eller i trapphus och korridorer.
- Nödutgången ska vara lätt identifierbar.

### Allmänna rekommendationer för utrymningsbeslag.

- Mindre än 5-7 personer med kännedom om lokalerna: Utrymning med *egen* nyckel
- Mindre än 30 personer: Trycke eller vred *utan* kåpa
- Mindre än 150 personer: Nödutrymningsbeslag enl SS-EN 179
- Mer än 150 personer: Panikutrymningsbeslag enl SS-EN 1125

### Tänk på att:

- Nödutgångar får inte vara blockerade.
- Utrymningsvägar får inte användas som uppställningsplats – inte ens tillfälligt.
- Även om det finns flera nödutgångar från en lokal så använder de flesta i en paniksituation samma väg som de kom in!

Mer information finns att läsa i SBF's bok "Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR 11" och Boverkets rapport "Utrymningsdimensionering 2006".

*OBS! Räddningstjänstens synpunkter bör inhämtas.*

